


OZNACZENIA:

K Piony odpowietrzające
kanalizacji

UWAGA

Wszystkie elementy instalacji wentylacji ponad dachem izolować warstwą 50 mm z płaszczem z blachy ocynk

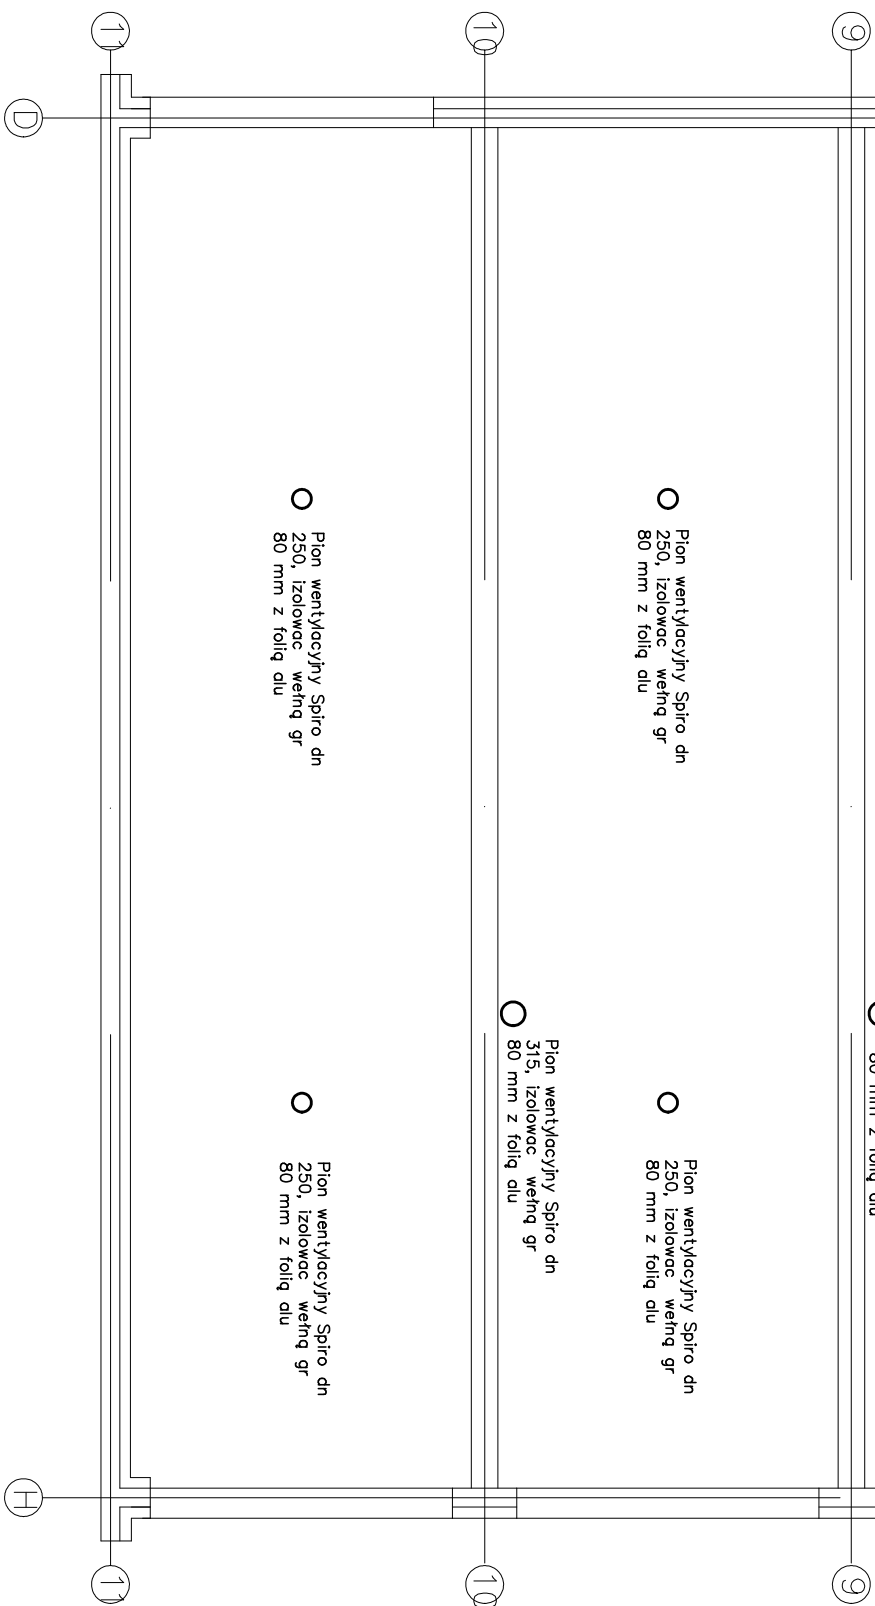

Nazwa i adres inwestycji:		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Borzecznie Dużym, dz. nr ew. 6117/1, 618/8; obręb 143207.2.0004 Borzech Duży, jednostka ewid.: 143207_2, Gmina Stare Bobice		Data: IX 2013	
Inwestor:		Gmina Stare Bobice		Skala 1:100	
Adres inwestora:		ul. Warszawska 828, 05-083 Borzech Duży		Branża / Etap	
Temat rysunku:		Rzut Piętra – Instalacja wentylacji		Sanit. / PW	
Projektant:		Marluasz Kościelny		Nr rys. SW-PW-6	
		Nr uprawnień: OP/L/0546/P005/09		Podpis:	
Asystent:		Grzegorz Bortnik		Podpis:	

Nazwa i adres inwestycji:		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Borzecznie Dużym, dz. nr ew. 6117/1, 618/8; obręb 143207.2.0004 Borzech Duży, jednostka ewid.: 143207_2, Gmina Stare Bobice		Data: IX 2013	
Inwestor:		Gmina Stare Bobice		Skala 1:100	
Adres inwestora:		ul. Warszawska 828, 05-083 Borzech Duży		Branża / Etap	
Temat rysunku:		Rzut Piętra – Instalacja wentylacji		Sanit. / PW	
Projektant:		Marluasz Kościelny		Nr rys. SW-PW-6	
		Nr uprawnień: OP/L/0546/P005/09		Podpis:	
Asystent:		Grzegorz Bortnik		Podpis:	